



PAL - Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittelentwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

Industrie- und Handelskammer
Handwerkskammer
Berufsbildung

Jägerstraße 30
70174 Stuttgart
www.ihk-pal.de

Telefon +49(0)711 2005-0
Telefax +49(0)711 2005-1830

Stuttgart, 16. Januar 2023

Änderungsmitteilung Für den Ausbildungsbetrieb

Abschlussprüfung Winter 2022/23 1040 Elektroanlagenmonteur/-in Praktische Prüfung Bereitstellungsunterlagen für den Ausbildungsbetrieb

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie darauf hinweisen, dass im B-Heft „Bereitstellungsunterlagen für den Ausbildungsbetrieb“ in der **Material-Bereitstellungsliste** auf Seite 4 folgende Position zu korrigieren ist:

Pos.-Nr. 25: Es werden **5 Relais-Ausgänge** bei der Kleinsteuerung benötigt anstatt 4, daher ist ein **Erweiterungsmodul** notwendig.

Bitte informieren Sie Ihre Ausbildungsbetriebe.

Mit freundlichen Grüßen


Ihre
IHK Region Stuttgart
PAL – Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittelentwicklungsstelle

Prüfungsnummer

--	--	--	--	--

Vor- und Familienname

Industrie- und Handelskammer

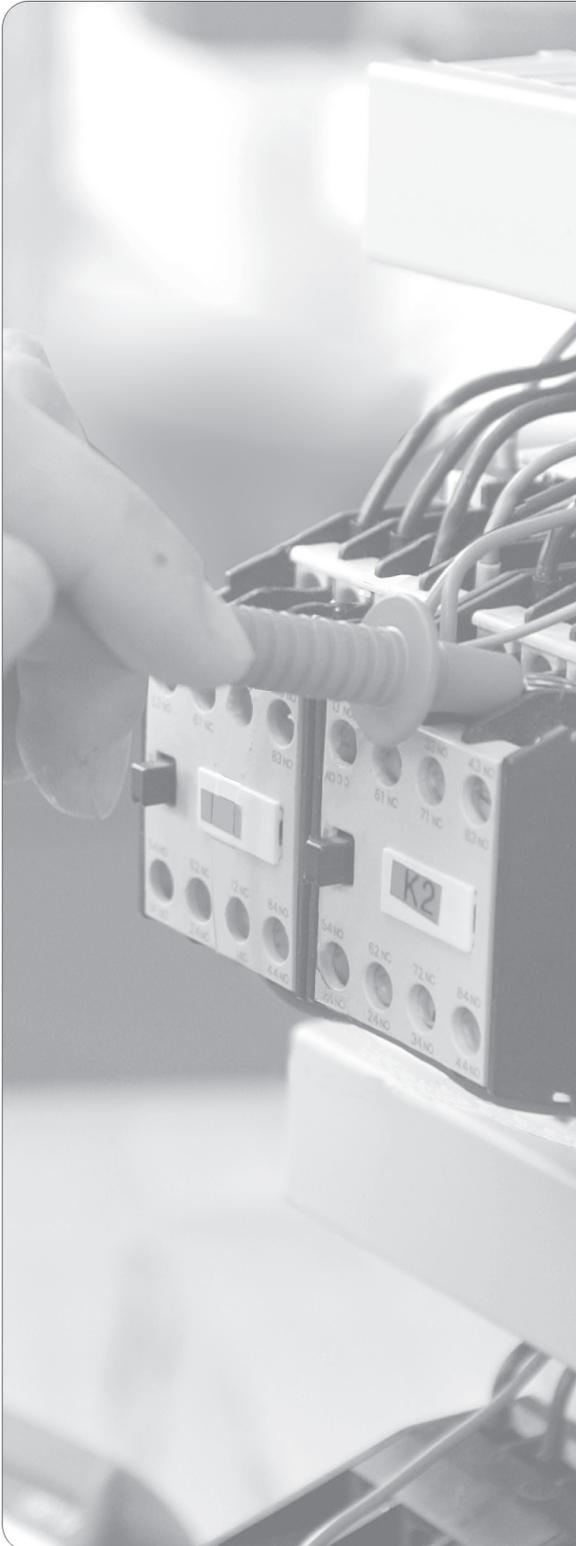

Abschlussprüfung

Elektroanlagenmonteur/-in

Berufs-Nr.

1 0 4 0

Praktische Prüfung

**Bereitstellungsunterlagen für
den Ausbildungsbetrieb**

Winter 2022/23

W22 1040 B

IHK

PAL - Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittelenwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2022, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

Allgemeine Hinweise

In der praktischen Prüfung hat der Prüfling, wie in der folgenden Übersicht gezeigt, ein Prüfungsstück anzufertigen und zwei Arbeitsproben durchzuführen:

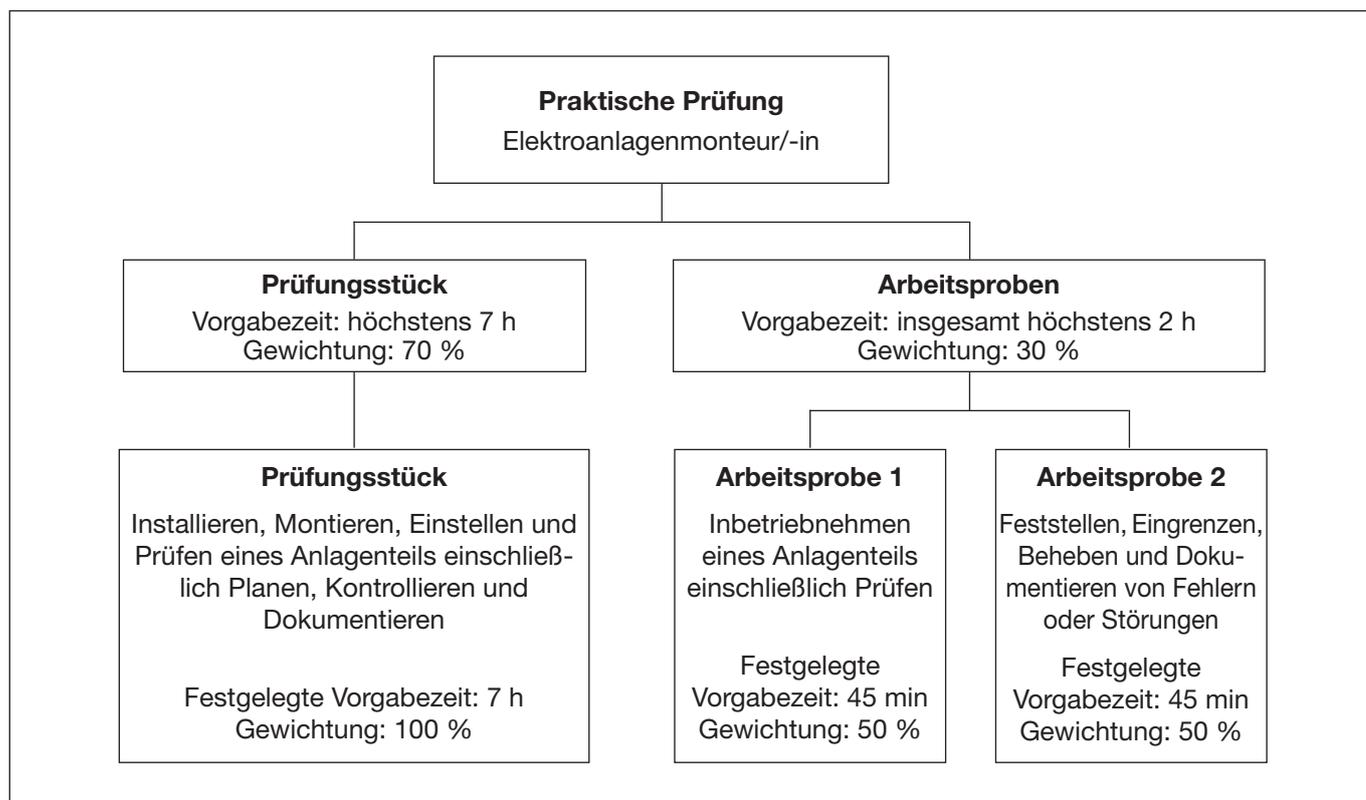


Bild 1: Gliederung der praktischen Prüfung mit Aufteilung der Gesamtprüfungszeit auf Prüfungsstück und Arbeitsproben sowie Gewichtungsangaben für die Arbeitsproben

Für das Prüfungsstück und die Arbeitsproben sind vom Ausbildungsbetrieb die in diesem Heft aufgeführten Prüfmittel, Werkzeuge, Baugruppen, Bauteile, Halbzeuge und Normteile bereitzustellen. Diese Prüfungsmittel und dieses Heft sind dem Prüfling rechtzeitig vor der praktischen Prüfung zu übergeben, damit er die Prüfungsmittel auf Vollständigkeit und Funktionsfähigkeit prüfen kann.

Vom Ausbildungsbetrieb ist sicherzustellen, dass der zur Prüfung zugelassene Prüfling in den gültigen Arbeitsvorschriften (z. B. DGUV-Vorschriften, DIN VDE 0105-100) unterwiesen ist. Der Prüfling bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er die Sicherheitsunterweisung erhalten hat.

Für die Sicherheitsunterweisung kann ein firmeninternes oder das in diesem Heft auf der letzten Seite abgedruckte Formular verwendet werden.

Ohne sichere Arbeitskleidung und ohne den Unterweisungsnachweis ist eine Teilnahme an der Prüfung ausgeschlossen.

Dieses Heft hat der Prüfling zur praktischen Prüfung mitzubringen.

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produkthanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Für die Anfertigung des Prüfungsstücks und die Durchführung der Arbeitsproben werden die angekreuzten Prüfmittel, Werkzeuge und Hilfsmittel benötigt:

Prüfungsstück und Arbeitsproben

I Prüfmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

- ⊗ 1. 1 Stahlmaßstab 30 mm
- ⊗ 2. 1 Gliedermaßstab 2 000 mm
- ⊗ 3. 1 Durchgangsprüfer

II Werkzeuge, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

- ⊗ 1. 1 Seitenschneider DIN ISO 5749
- ⊗ 2. 1 Kombizange DIN ISO 5746
- ⊗ 3. 1 Abisolierwerkzeug
- ⊗ 4. 1 Kabelmesser oder Abmantelwerkzeug
- ⊗ 5. 1 Telefonzange abgewinkelt DIN ISO 5745
- ⊗ 6. 1 Rundzange DIN ISO 5745
- ⊗ 7. 1 Quetschzange für Aderendhülsen 0,14–2,5 mm²
- ⊗ 8. 1 Satz Schraubendreher für Schlitzschrauben
- ⊗ 9. 1 Satz Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben
- ⊗ 10. Schraubendreher passend für bereitgestellte Bauteile und Befestigungsmaterialien, falls notwendig und nicht unter II, Pos.-Nrn. 8 und 9 aufgeführt
- ⊗ 11. 1 Satz Doppel-Maulschlüssel DIN 3110

III Hilfsmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

- ⊗ 1. 1 Schreibmaterial
- ⊗ 2. 1 Putztuch
- ⊗ 3. 1 Handfeger

IV Werkzeuge und Hilfsmittel, die für 1 bis 5 Prüflinge bereitgestellt werden müssen:

- ⊗ 1. 1 Crimpzange für Kabelschuhe bis max. 4 mm²

V Prüfmittel, die für 1 bis 5 Prüflinge bereitgestellt werden müssen:

- ⊗ 1. 1 VDE-Prüfgerät VDE 0413 zur Überprüfung der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen nach DIN VDE 0100-600 (Isolationswiderstand, Schutzleiterwiderstand usw., nur Prüfgeräte mit Anzeige des Messwerts sind zugelassen)
- ⊗ 2. 1 Multimessgerät für Strom-, Spannungs- und Widerstandsmessung mit Messleitungen und Prüfspitzen
- ⊗ 3. 1 Drehfeld-Prüfgerät mit Messleitungen und Prüfspitzen
- ⊗ 4. 1 Zusätzliches Drehfeld-Prüfgerät mit Messleitungen und Prüfspitzen

Allgemeiner Hinweis

Bei der Durchführung der Arbeitsproben können **Tabellenbücher** und ein **nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten** verwendet werden. Der Prüfling ist vom Ausbildenden darüber zu unterrichten, dass seine Arbeitskleidung den Unfallverhütungsvorschriften entsprechen muss. Entspricht die Arbeitskleidung nicht den UVV, ist die Teilnahme an der Prüfung nicht zulässig.

Praktische Prüfung Bereitstellungsunterlagen Material-Bereitstellungsliste

Elektroanlagenmonteur/-in

Allgemein


Diese Materialbereitstellungsliste muss bei der Prüfung vorliegen. Die Bauteile müssen den Unfallverhütungsvorschriften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel entsprechen. Das elektrische Leitungsmaterial darf nur in den angegebenen Längen mitgebracht werden. Für die Bauteile ist das erforderliche Befestigungsmaterial bereitzustellen. Die technischen Daten der Bauteile sind unbedingt einzuhalten (auch die Rastermaße). Die Bauteile sollten vor der Prüfung auf einwandfreie Funktion geprüft werden. Datenblätter sind, falls erforderlich, mitzubringen.

I Teile, die nach der Gesamtzeichnung Prüfungsstückvormontage vormontiert für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen: (gleichzeitig Stückliste zur Gesamtzeichnung)




Pos.-Nr.	Menge	Bezeichnung/Typ
1	1 St.	Prüfungsgestell, nach Zeichnung Seite 6
2	1 St.	Wandgerätestecker -X0, 5-pol., CEE 400 V/16 A
3	1 St.	Winkel für Bedientafel, nach Zeichnung Seite 8
4	1 St.	Einbau-Leuchtmelder, -P6, grün, 250 V AC, passend zu Pos.-Nr. 3
5	1 St.	Einbau-Leuchtmelder, -P7, grün, 250 V AC, passend zu Pos.-Nr. 3
6	1 St.	Einbau-Taster, -S1, grün, 1 S (NO), 250 V AC, passend zu Pos.-Nr. 3
7	1 St.	Einbau-Taster, -S2, rot, 1 Ö (NC), 250 V AC, passend zu Pos.-Nr. 3
8	1 St.	NOT-AUS-Schalter im Gehäuse, -S0, rot, 1 Ö (NC), 250 V AC
9	1 St.	Klemmleiste -X3, 12-pol., Schraub-Schraub, passend zu Pos.-Nr. 3
10	1 St.	Steckkartenhalter mit Federleisten -X2 nach DIN EN 60603-2 Bauform D, 32-pol., für Europakarte 100 × 160, beidseitig Klemmenanschlüsse (Reihen a und c)
11	3 St.	Einführungswinkel, nach Zeichnung Seite 8
12	6 St.	Kabelverschraubung M20 oder Würgenippel, passend zu Pos.-Nr. 11
13	1 St.	Reihenklemmleiste -X1, 30-pol., Schraub-Schraub, inkl. Befestigungsschiene, nach Zeichnung Seite 8
14	2 St.	Motorklemmbrett -M1, -M2, nach Zeichnungen Seiten 9 und 10
15	2 St.	Tragschiene nach DIN EN 60715 (35 mm-Hutprofil), Länge ca. 370 mm und 300 mm
16	1 St.	Transformator -T2, mit Anschlussklemmen auch für PE-Anschluss primär: 230 V, sek. I: 24 V, mit Mittelanzapfung für 12 V/2 A sek. II: 6 V/2 A oder sek.: 1 × 8 V und 2 × 14 V 60 V A (bei Neuanschaffung)
17	2 St.	Leitungsschutzschalter -F2, -F3, 3-pol., C 10 A
18	1 St.	Leitungsschutzschalter -F4, 1-pol., B 10 A
19	1 St.	RCD, -F1, 4-pol., $I_{\Delta N} = 30$ mA oder ähnlich
20	2 St.	Leitungsschutzschalter -F5, -F6, 1-pol., B 6 A
21	1 St.	Sicherungsklemme für G-Sicherungseinsatz 5 × 20 -F7, inkl. Feinsicherung M 1A, passend zu Pos.-Nr. 15
22	2 St.	Endhalter passend zu Pos.-Nr. 15
23	2 St.	Bimetallrelais -B1, -B2, für getrennten Aufbau, Hilfskontakt: 1 S (NO) + 1 Ö (NC), Einstellbereich: 2,5... 4 A
24	2 St.	Schütz -Q1, -Q2, 3 H (NO) + 3 S (NO) + 2 Ö (NC), Spule 230 V/50 Hz
25	1 St.	Kleinsteuerung -K2, 230 V, mit min. 8 Eingängen und 4 Relais-Ausgängen, Display und Programmier Tasten

Pos.-Nr.	Menge	Bezeichnung/Typ
26	1 St.	Schutzkontaktsteckdose -X5, für Hutschienenmontage, 16 A, 250 V
27	2 St.	Schutzleiteranschluss, bestehend aus je: 1 Zylinderschraube M4 x 20 1 Sechskantmutter M4, selbstsichernd 1 Sechskantmutter M4 3 Scheibe M4 1 Zahnscheibe 4,3 1 Bezeichnungsschild PE-Anschluss
28		Verdrahtungskanal, Breite ca. 35 mm, Höhe ca. 50 mm, Länge ca. 2350 mm, (1 x ca. 600 mm, 3 x ca. 380 mm und 1 x ca. 350 mm)
29	1 St.	Beschriftungsschild, ca. 60 x 30 mm
30		Bauteilebezeichnungsschilder (Selbstklebeetiketten), beschriftet nach Zeichnung Seite 7
31	1 St.	Baugruppe „Platine -A1“, nach Zeichnungen Seiten 11 und 12, gesteckt in Pos.-Nr. 10

II Bauteile, Leitungen, Halbzeuge und Normteile, die außerdem für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:		
Pos.-Nr.	Menge	Bezeichnung/Typ
1	1 m	PVC-Mantelleitung NYM-J 3 x 1,5 mm ²
2	3 m	PVC-Mantelleitung NYM-J 5 x 1,5 mm ²
3	17 m	PVC-Aderleitung H07V-K 1,5 mm ² , schwarz
4	8 m	PVC-Aderleitung H07V-K 1,5 mm ² , hellblau
5	6 m	PVC-Aderleitung H07V-K 1,5 mm ² , grün-gelb
6	16 m	PVC-Aderleitung H05V-K 0,75 mm ² , rot
7	4 m	PVC-Aderleitung H05V-K 0,75 mm ² , braun
8	4 m	PVC-Aderleitung H05V-K 0,75 mm ² , blau
9	ca. 100 St.	Aderendhülse 1,5 mm ² , isoliert
10	ca. 100 St.	Aderendhülse 0,75 mm ² , isoliert
11	ca. 10 St.	Aderendhülse 1,5 mm ² , doppelt, isoliert
12	ca. 10 St.	Aderendhülse 0,75 mm ² , doppelt, isoliert
13	2 St.	Ringkabelschuh 1,5 mm ² , passend zu Pos.-Nr. I, 27
14	10 St.	Kabelbinder mindestens 100 mm
15	8 St.	ISO-Abstandschellen, einfach, 6–16 mm, mit Befestigungsmaterial
16	1 St.	Verbindungsbrücke 6-pol. für Reihenklemme 2,5 mm ² , passend zu Pos.-Nr. I, 13, Seite 4
17	1 St.	Verbindungsbrücke 5-pol. für PE-Klemme 2,5 mm ² , passend zu Pos.-Nr. I, 13, Seite 4 (nur falls erforderlich)
18	10 St.	Steckklemme mindestens 2-polig

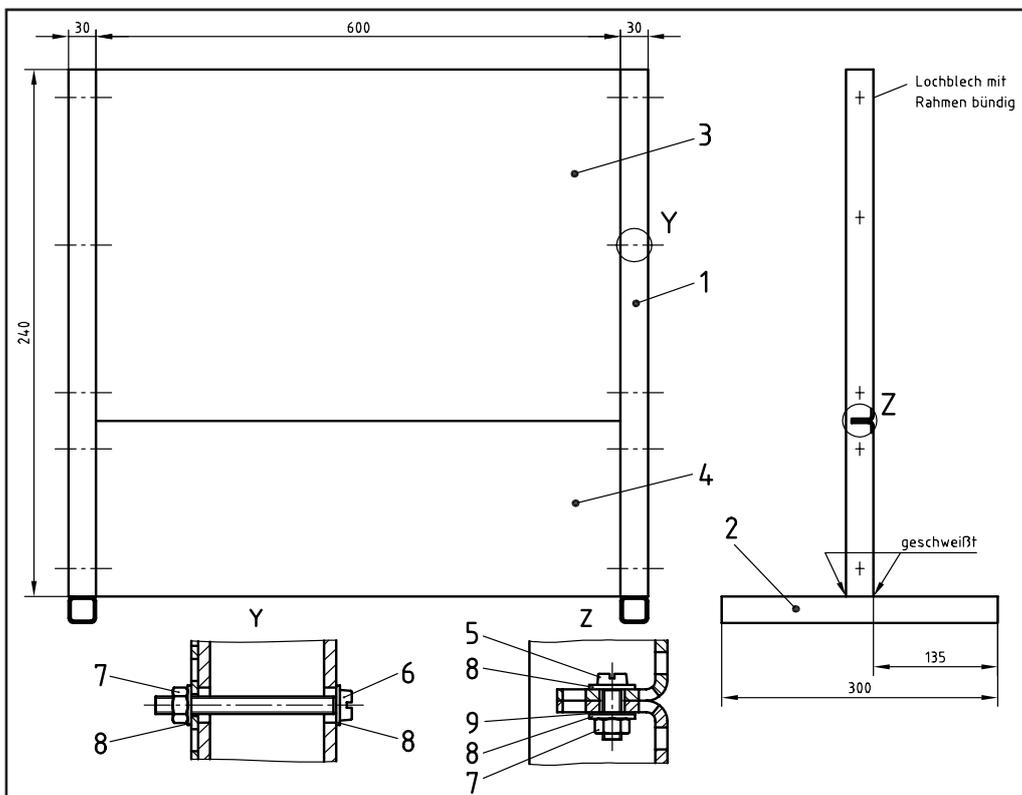

*) Anstelle dieser Montageplatte kann auch je eine der in den Ausbildungsbetrieben vorhandenen Montageplatten 400 x 400 mm und 200 x 400 mm verwendet werden.

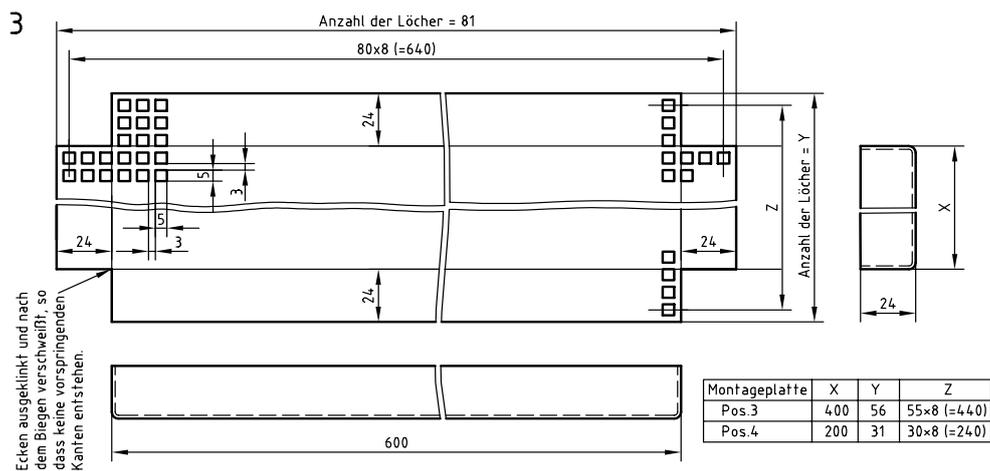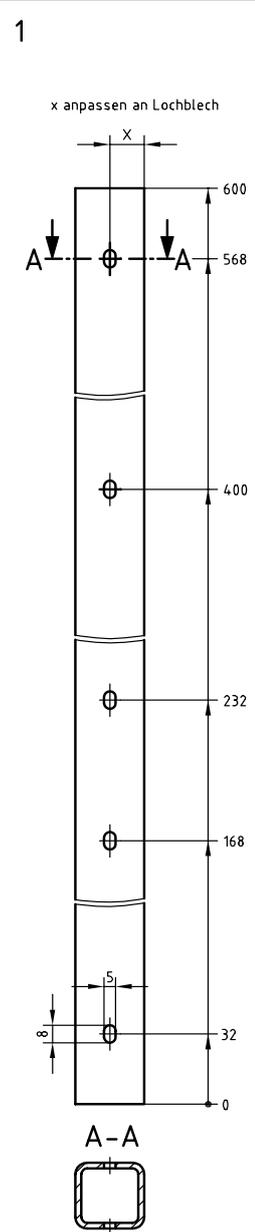

Bitte beachten: Zeichnung ist nicht maßstäblich.


9	3 St.	Zahnscheibe		St	A4,3
8	23 St.	Scheibe	ISO 7089	200 HV	4
7	13 St.	Sechskantmutter	ISO 4032	5	M4
6	10 St.	Zylinderschraube	ISO 1207	5.8	M4 x 40
5	3 St.	Zylinderschraube	ISO 1207	5.8	M4 x 10
4	1 St.	Montageplatte		DC01-A	BI 1,5 x 255 x 655 DIN EN 10131
3	1 St.	Montageplatte		DC01-A	BI 1,5 x 455 x 655 DIN EN 10131
2	2 St.	Fuß		S235J0	Hohlprofil 30 x 30 x 2,6 x 300 DIN 59411
1	2 St.	Standrohr		S235J0	Hohlprofil 30 x 30 x 2,6 x 600 DIN 59411
Pos.-Nr.	Menge	Bezeichnung	Norm	Werkstoff	Halbzeug

IHK


Abschlussprüfung Winter 2022/23

**Praktische Prüfung
Bereitstellungsunterlagen
Gesamtzeichnung Prüfungsgestell**


Elektroanlagenmonteur/-in

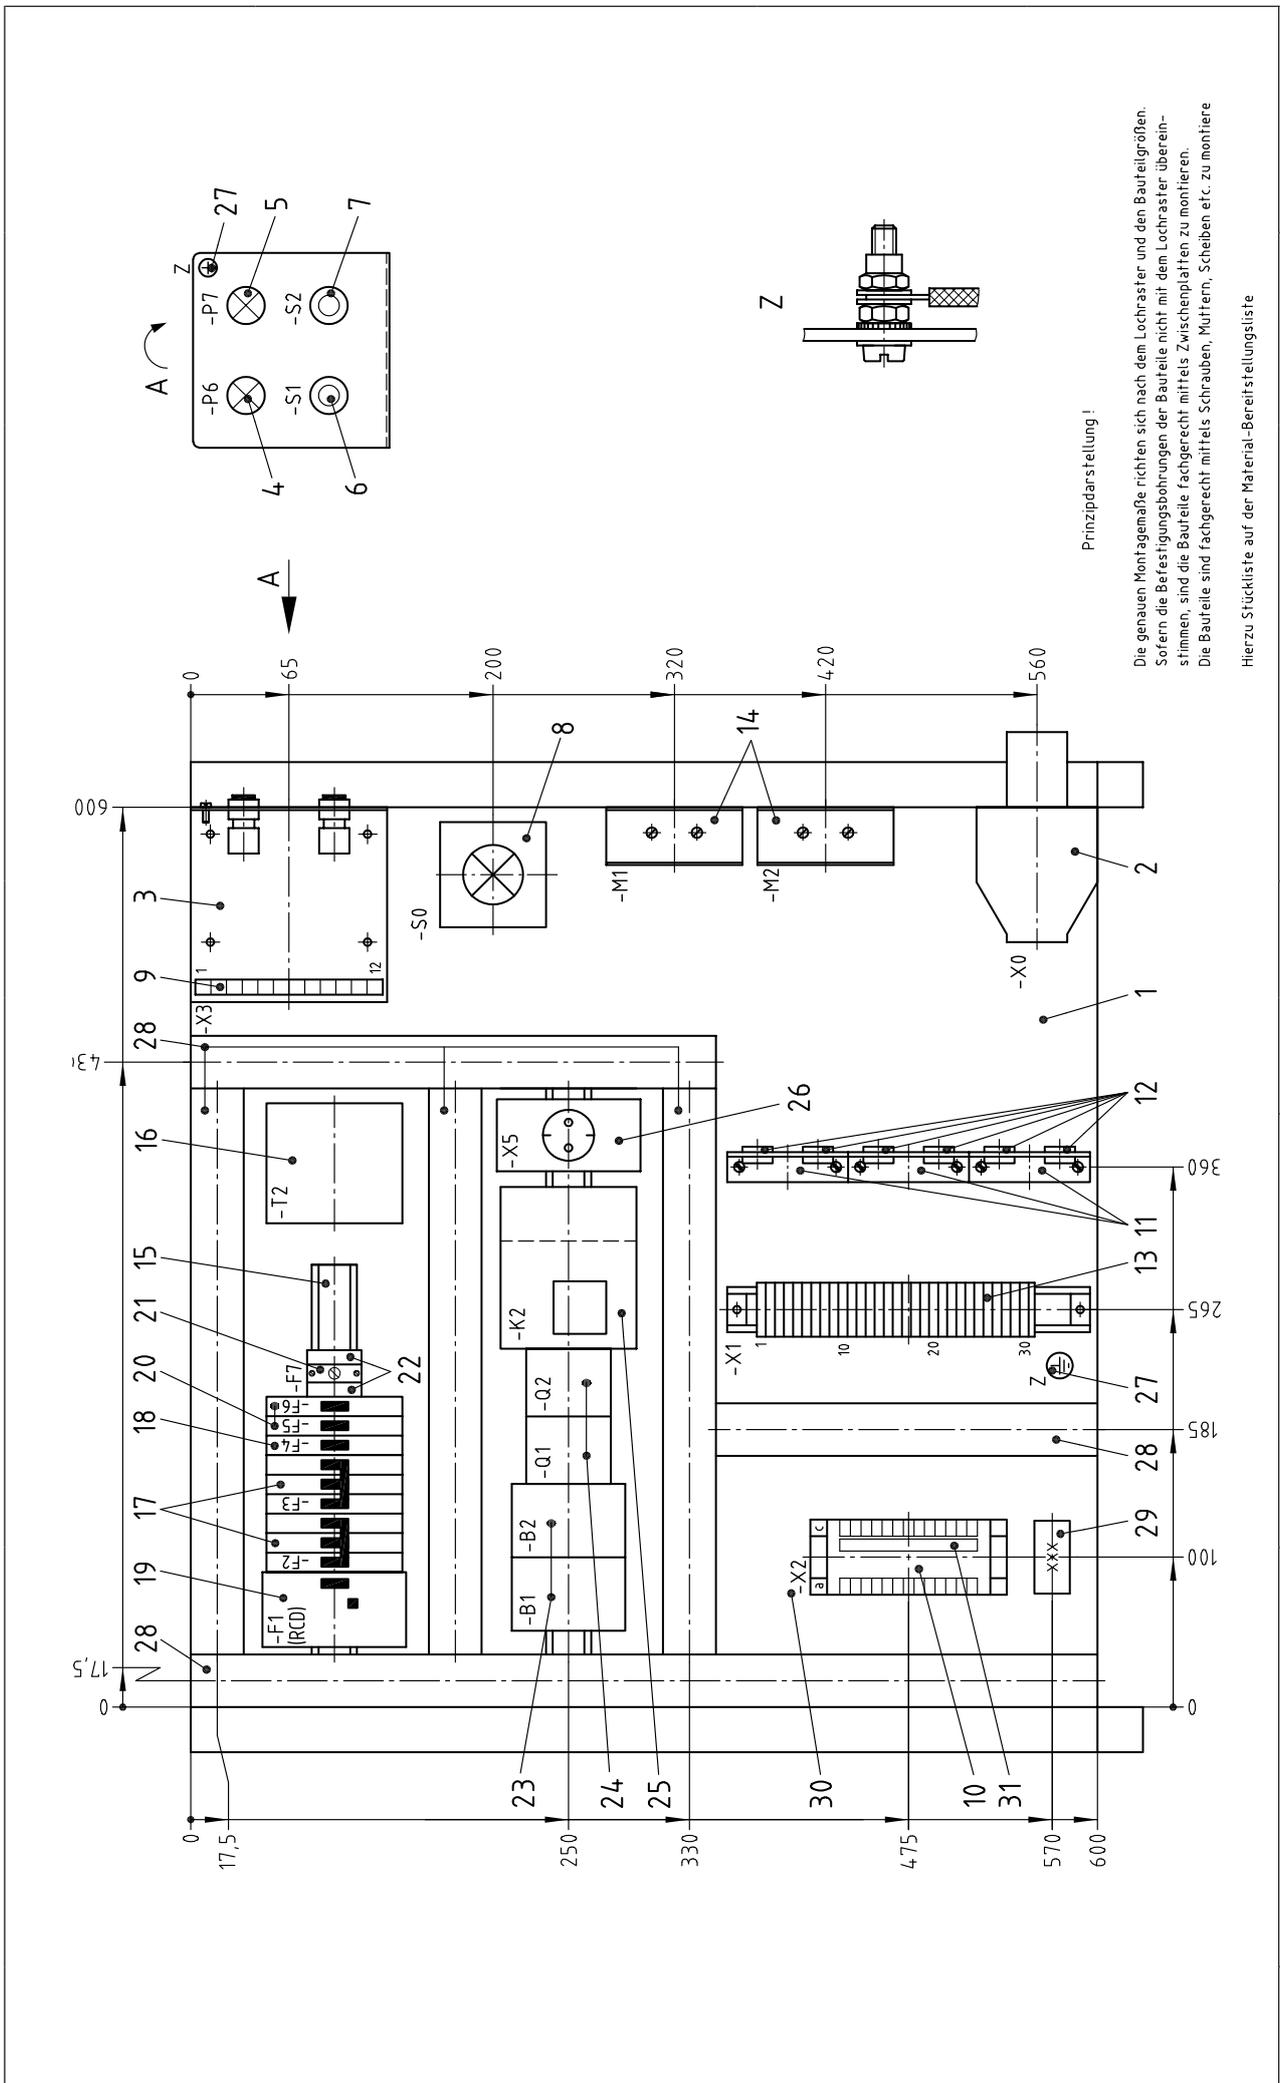

<p>IHK</p>	<p>Abschlussprüfung Winter 2022/23</p>	<p>Praktische Prüfung Bereitstellungsunterlagen Vormontagezeichnung</p>
	<p>Elektroanlagenmonteur/-in</p>	

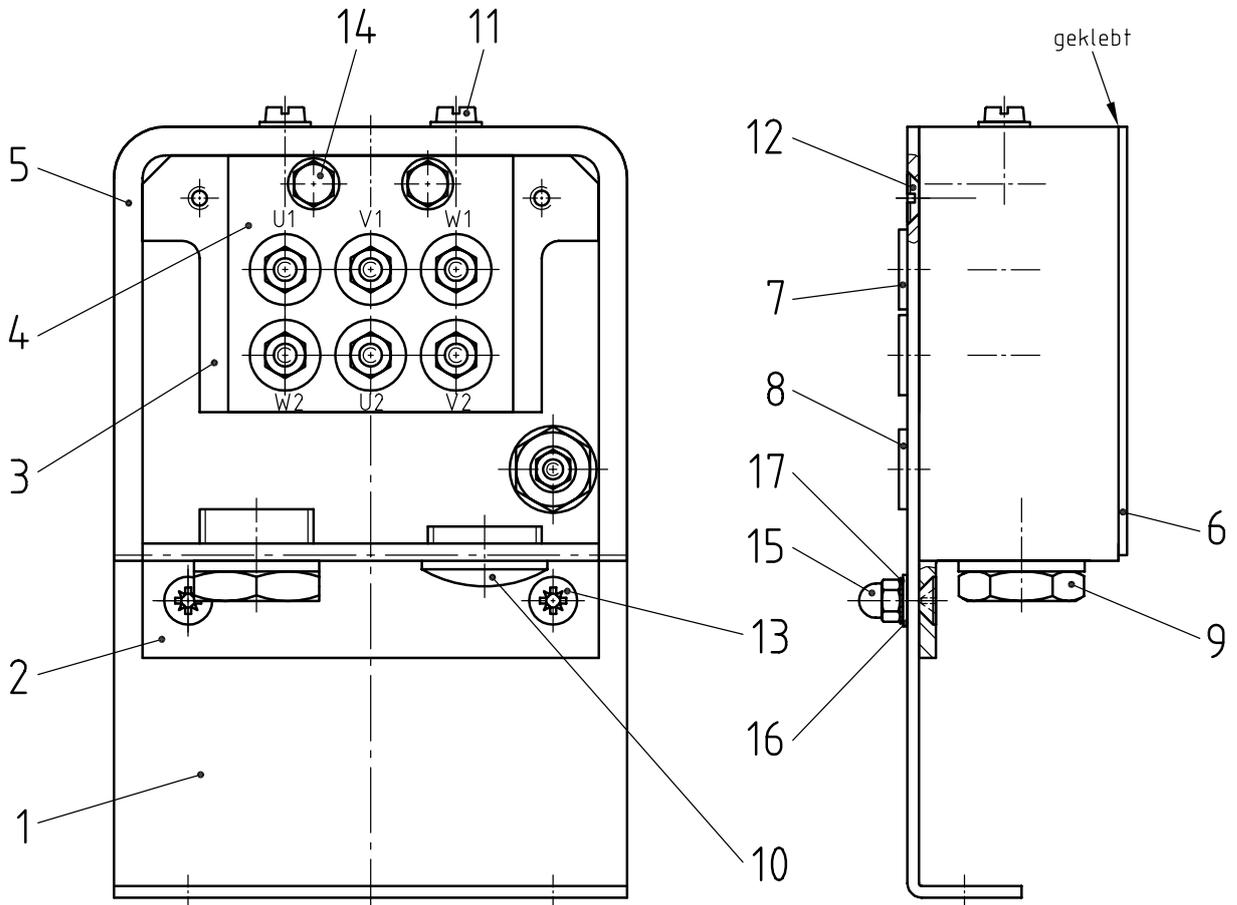

Bitte beachten: Zeichnung ist nicht maßstäblich



18	3 St.	Brücke			(nicht abgebildet)
17	2 St.	Fächerscheibe		FSt	A4,3
16	6 St.	Scheibe	ISO 7089	200 HV	4
15	2 St.	Hutmutter	DIN 1587	6	M10
14	2 St.	Sechskantschraube	ISO 4017	8.8	M4 × 16
13	2 St.	Senkschraube	ISO 7046-1	4.8	M4 × 10-H
12	2 St.	Senkschraube	ISO 2009	4.8	M4 × 10
11	2 St.	Zylinderschraube	ISO 1207	4.8	M4 × 10
10	1 St.	Blindstopfen			M20 (PG 13,5)
9	1 St.	Membrannippel/Würgenippel			M20 (PG 13,5)
8	1 St.	Sicherheitsbuchse			z. B. Firma Multi-Contact, Typ MSLB 4-G o. ähnl.
7	6 St.	Sicherheitsbuchse			z. B. Firma Multi-Contact, Typ SLB 4-G o. ähnl.
6	1 St.	Abdeckung	DIN 16957	PMMA, glasklar	Tafel 1,5 × 75 × 90
5	1 St.	Rahmen	DIN 16927	PVC	Tafel 5 × 30 × 230
4	1 St.	Klemmplatte	DIN 16927	PVC	Tafel 10 × 45 × 50
3	1 St.	Trägerplatte	DIN 16927	PVC	Tafel 10 × 45 × 80
2	1 St.	Einführungswinkel	DIN EN 10131	DC01-A	BI 2 × 52 × 80
1	1 St.	Grundplatte	DIN EN 10131	DC01-A	BI 2 × 90 × 160
Pos.-Nr.	Menge	Bezeichnung	Norm	Werkstoff	Halbzeug/Bemerkungen

IHK

Abschlussprüfung Winter 2022/23

**Praktische Prüfung
Bereitstellungsunterlagen
Gesamtzeichnung Motorklemmbrett**

Elektroanlagenmonteur/-in

1

2

3

4

5

6

7

Allgemeintoleranz nach ISO 2768


Toleranzklasse	von bis	über bis	über bis	über bis
3	0,5	3	6	120
6	3	6	30	120
120	6	30	120	400
400	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8
±1,2				

Bitte beachten: Zeichnung ist nicht maßstäblich


IHK

Abschlussprüfung Winter 2022/23
Elektroanlagenmonteur/-in

Praktische Prüfung
 Bereitstellungsunterlagen
 Einzelteilzeichnungen Motorklemmbrett

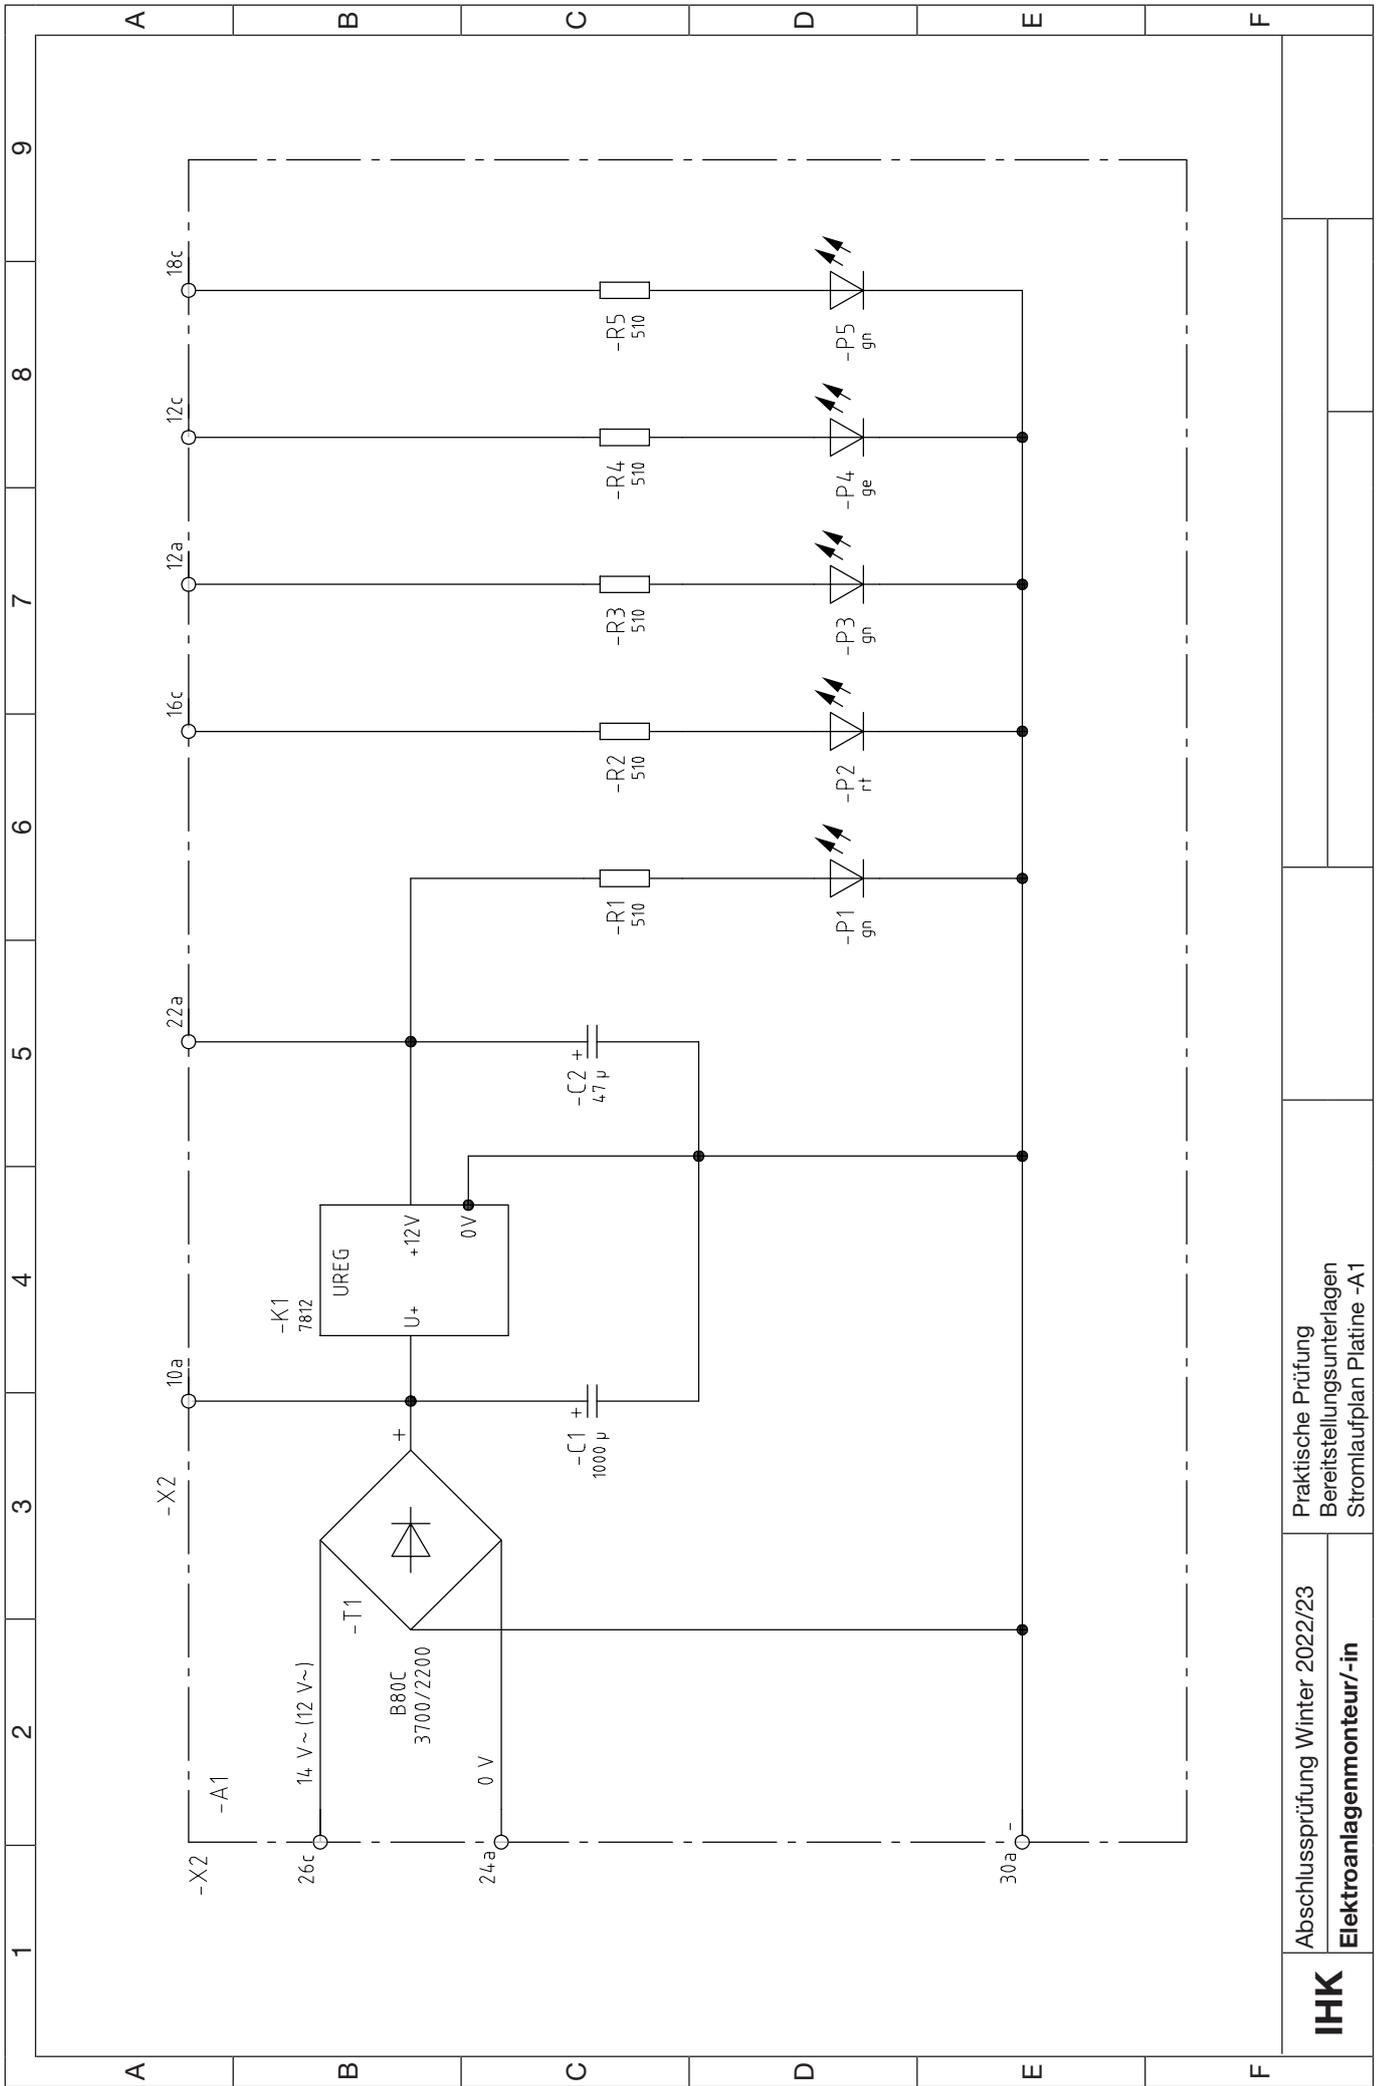

Bestückungsseite

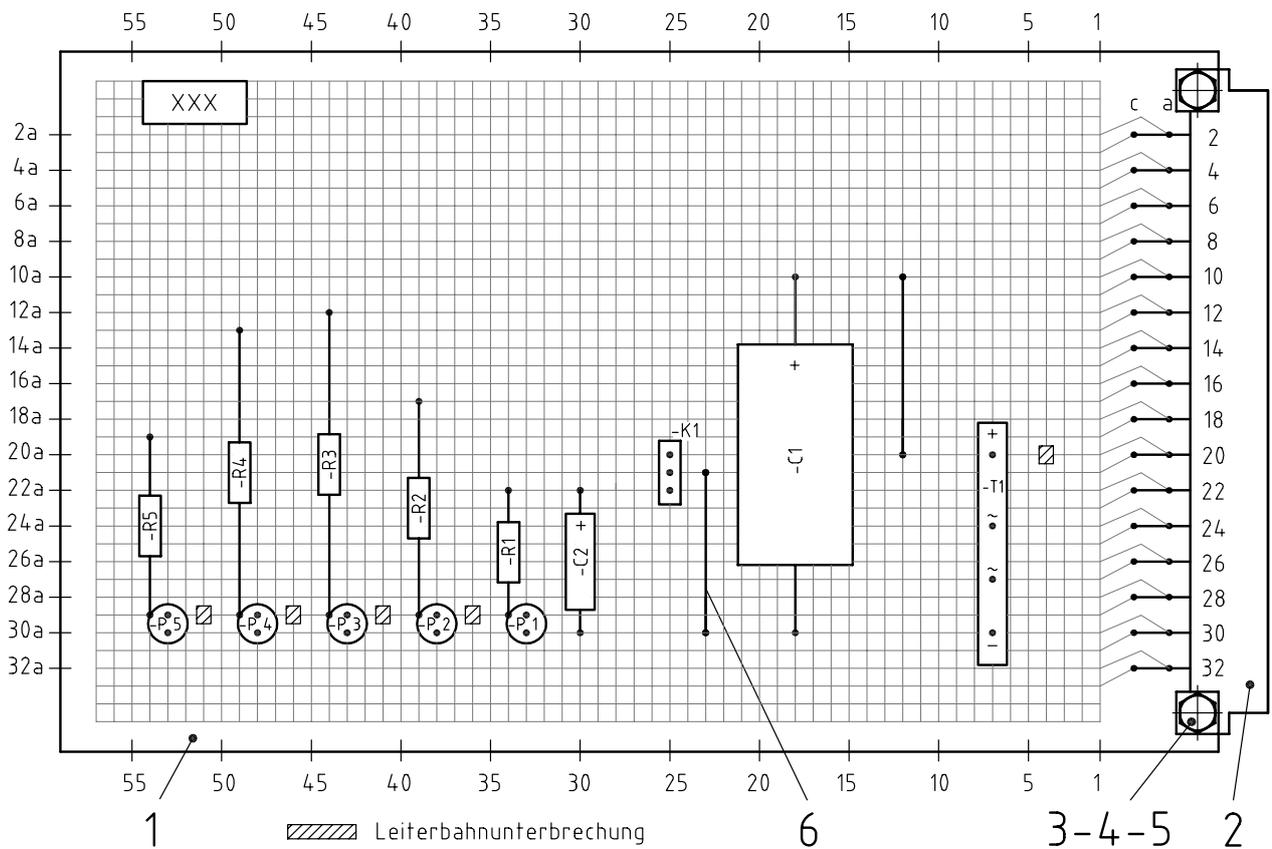

zusätzliche Brücken mit isoliertem Schweißdraht herstellen

14	1 St.	-P4	LED	1,6-2 V/20 mA		gelb, Ø 3 mm
13	1 St.	-P2	LED	1,6-2 V/20 mA		rot, Ø 3 mm
12	3 St.	-P1, -P3, -P5	LED	1,6-2 V/20 mA		grün, Ø 3 mm
11	5 St.	-R1 bis -R5	Schichtwiderstand	510 Ω ± 10 %, 0,25 W		
10	1 St.	-C2	Elektrolytkondensator	47 µF/50 V		
9	1 St.	-C1	Elektrolytkondensator	1000 µF/40 V		
8	1 St.	-K1	Festspannungsregler	7812, 1 A		
7	1 St.	-T1	Brückengleichrichter	B80C 3700/2200		
6	0,5 m		Draht		Kupfer verzinnt	Ø 0,8 mm/Ø 0,6 mm
5	2 St.		Scheibe	ISO 7089 (DIN 125)	200 HV	2,5
4	2 St.		Sechskantmutter	ISO 4032 (DIN 934)		M2,5
3	2 St.		Zylinderschraube	ISO 1207 (DIN 84)	5.8	M2,5 × 10
2	1 St.		Stiftleiste	nach DIN 41612	D	32-pol.
1	1 St.		Leiterplatte	nach DIN 41612	D	≥ 36 Bahnen, für Pos.-Nr. 2
Pos.-Nr.	Menge	Kennz.	Bezeichnung	Typ/Wert/Norm	Bauform/Werkstoff	Bemerkung/Halbzeug

IHK

Abschlussprüfung Winter 2022/23

Praktische Prüfung
Bereitstellungsunterlagen
Gesamtzeichnung Platine -A1


Elektroanlagenmonteur/-in

1 Allgemein

Das nachfolgend beschriebene Steuerungsprogramm ist in die vom Ausbildungsbetrieb bereitgestellte Kleinsteuerung einzuprogrammieren. **Dazu ist der unter 2 dargestellte Funktionsplan auf die bereitgestellte Kleinsteuerung umzusetzen.** Dokumentationen hierzu sind dem Prüfling auszuhändigen. Der Prüfling hat sich mit der vom Ausbildungsbetrieb bereitgestellten Kleinsteuerung vertraut zu machen.

Die einwandfreie Funktion der programmierten Kleinsteuerung ist vor der Prüfung in geeigneter Weise zu testen!
Die Kleinsteuerung ist bereits programmiert zur Prüfung mitzubringen.

2 Funktionsplan

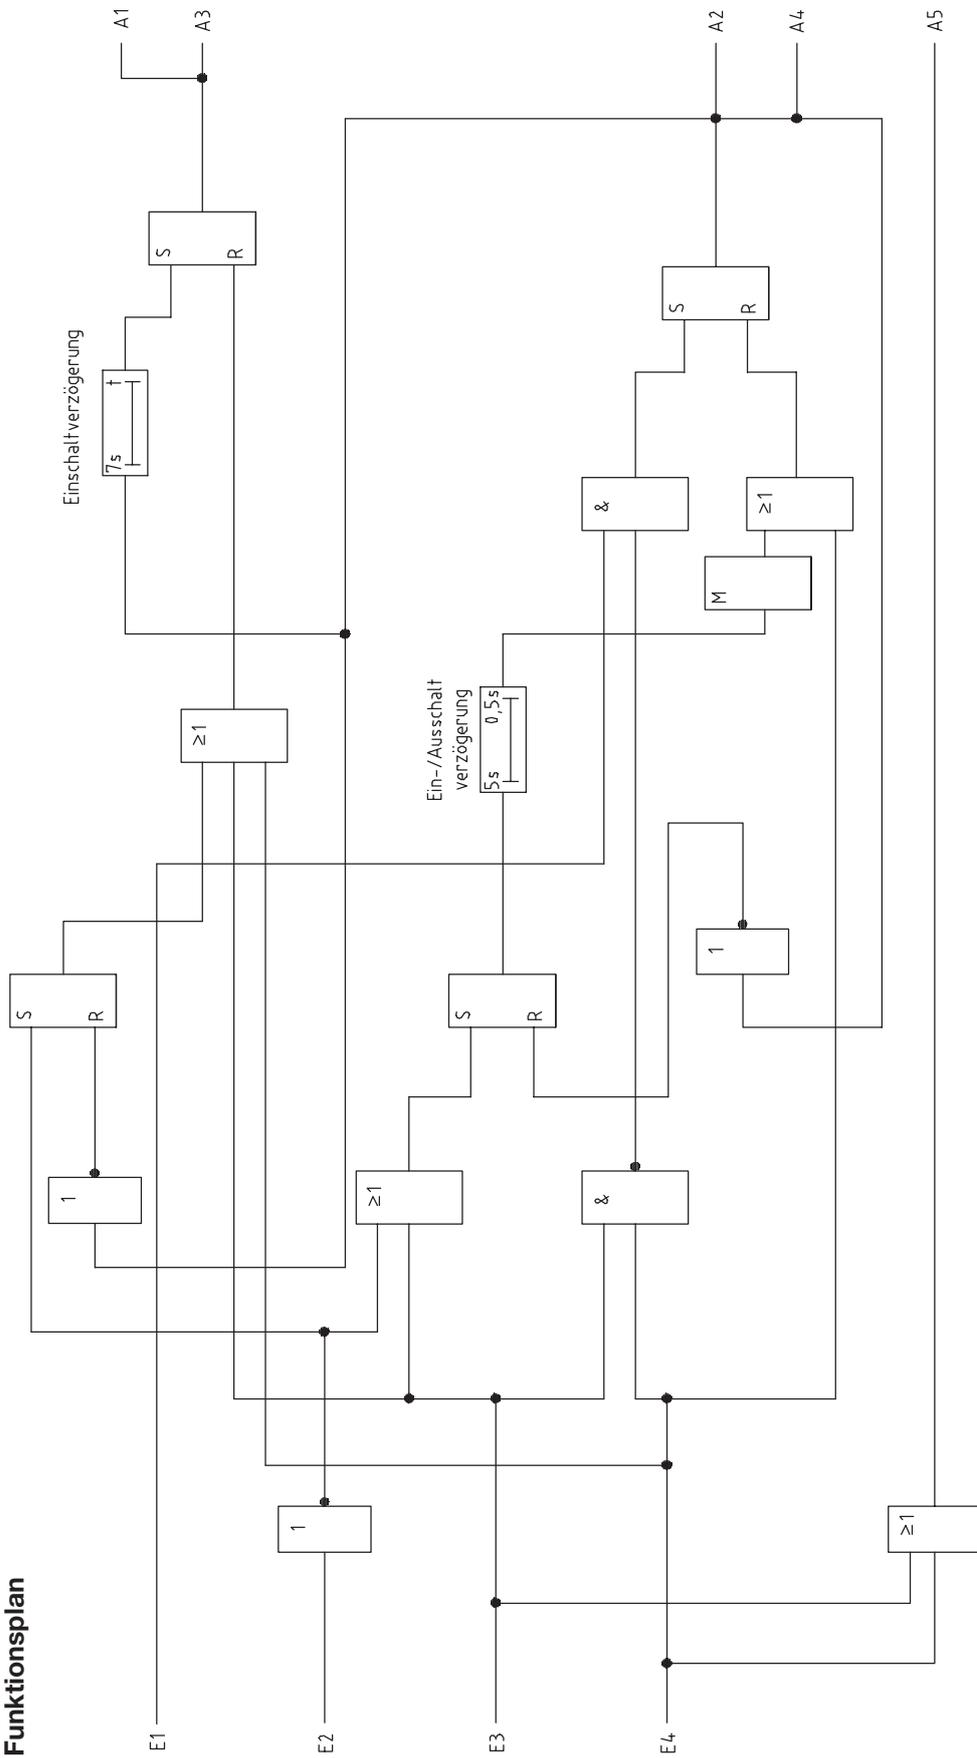

IHK	Abschlussprüfung Winter 2022/23	Praktische Prüfung
	Elektroanlagenmonteur/-in	Bereitstellungsunterlagen Steuerungsprogramm

