

I Prüf- und Arbeitsmittel, die bereitgestellt werden müssen:


1. 1 Elektroherd inkl. Herdanschlussleitung und Anschlussschaltbild
(1 Herdanschlussleitung für 3–5 Prüflinge)
oder wahlweise
- 1 Ceran- oder Induktionskochfeld inkl. Herdanschlussleitung und Anschlussschaltbild
2. 1 Isolationswiderstandsmessgerät (Sicherheitsprüfgerät)
Das Messgerät muss für die Prüfung des Isolationswiderstands nach DIN EN 61557-2 (VDE 0413-2)
und für die Widerstandsmessung des Schutzleiters nach DIN EN 61557-4 (VDE 0413-4) geeignet
sein.
3. Zweipoliger Spannungsprüfer
4. 1 Anschlussdose (AP) für Elektroherd mit Zuleitung
(evtl. Reserveanschlussdosen)
5. 1 Sicherungskasten mit 3 LS-Schaltern B 16 plus
und FI-Schutzschalter 30 mA, 4-polig
6. 1 Satz Elektroschraubendreher, DIN 7437 VDE EN 60900 TÜV/GS-geprüft
- 7.* 1 Standardmontagekoje 1 100 mm 600 mm 2 000 mm
- 8.** 1 Spülenunterschrank mit Spülbecken
inkl. Lochstanzung 35 mm
Im Spülenunterschrank ist ein 5-L-UT-Gerät situationsgerecht vorbereitet
sowie ein 50-mm-HT-Ablaufstutzen und ein Eckventil mit Montageplatte zu simulieren.
- 9.** 1 Materialsatz, bestehend aus:
3 × 500 mm Flexschlauch,
inkl. 1 × Verlängerungsset
1 × Einhebelmischarmatur Niederdruck
1 × Einhebelmischarmatur Hochdruck
2 × Reduzierstück 50/40
Vorbereiteter, passender Siphon
10. 2 Bindegurt, DIN-EN 12195-1 5 000 mm
11. 5 Möbelpackdecke
12. 2 Zurrleiste (z. B. bereitgestellter Lkw)
13. 1 Umzugsgut (z. B. Hochschrank oder Waschmaschine)
(Maßangaben sind Mindestmaße) 500 mm 300 mm 1 400 mm
500 mm 300 lfm.
14. 1 Stretchfolie
15. 1 Rolle Luftpolsterfolie
16. 1 Rolle Klebeband mit Abroller

Hinweis: Zur leichteren Prüfungskontrolle empfiehlt der Erstellungsausschuss, eine Styroporkugel mit dem Durchmesser 400 mm zu besorgen, mit der die Aussparung auf Passgröße überprüft werden kann.

Mit einem * gekennzeichnete Prüfmittel müssen für jeden Prüfling einer Prüfgruppe vorhanden sein.

Mit ** gekennzeichnete Prüfmittel müssen für 1 bis 5 Prüflinge vorhanden sein.

Prüfboxen

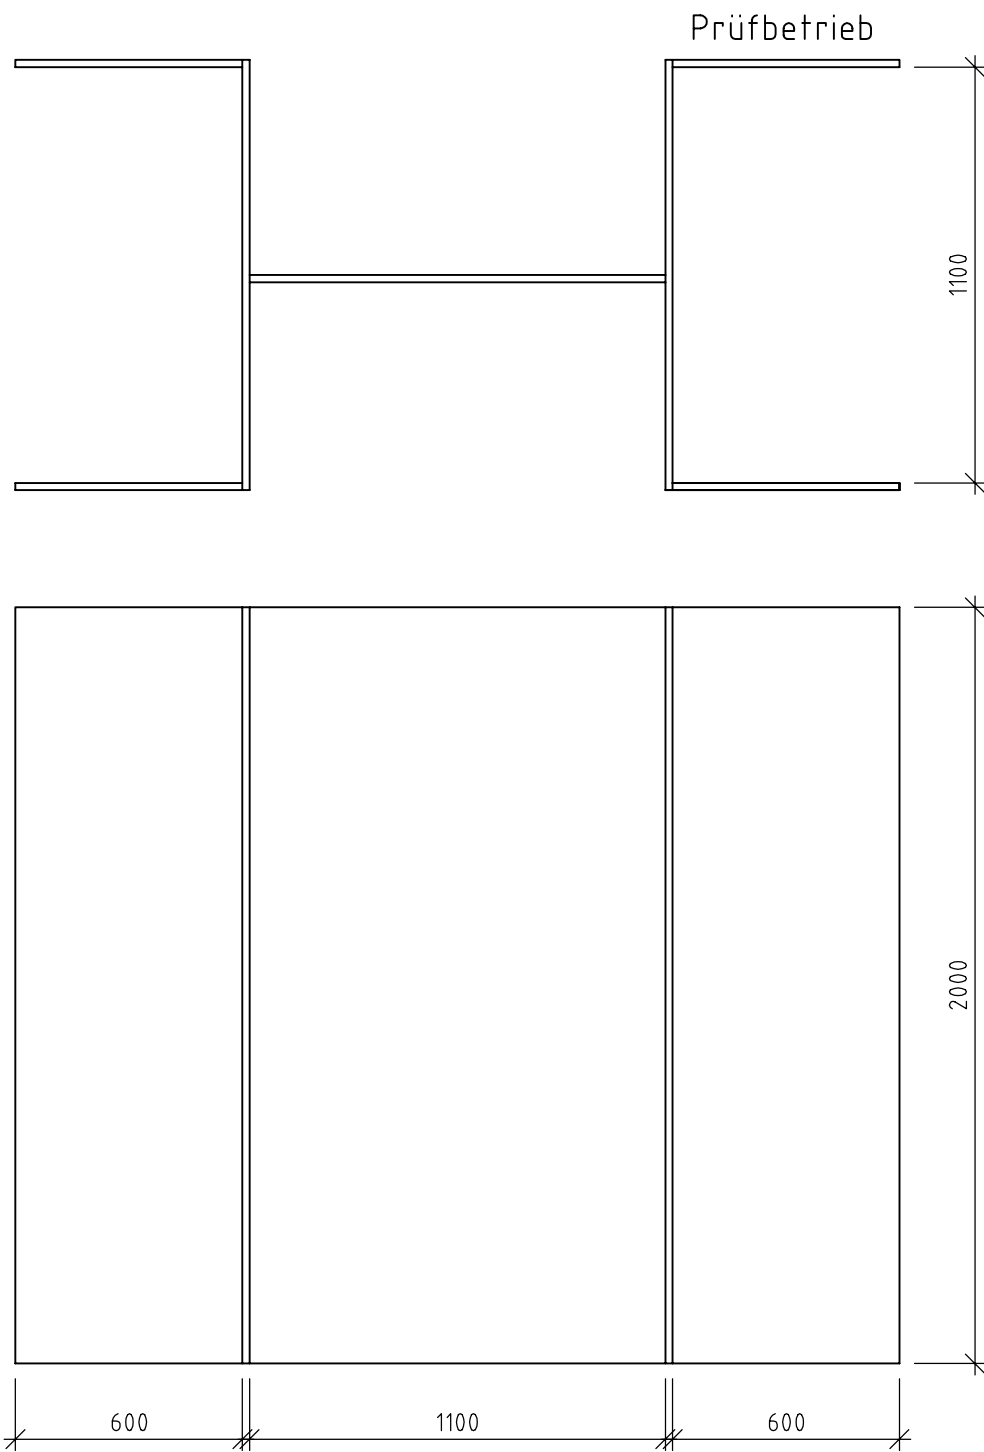

Hinweis: Prüfboxen sind in dieser Prüfung nicht zwingend erforderlich.